

2020-01-16

Handlingsplan vid brandlarm i bergrumsanläggningen

Utbildningscenters kursansvariga och externa kursledare skall känna till denna handlingsplan och ansvarar för att kursdeltagare, som vistas i anläggningen på egen hand, får informationen.

Bakgrund

Bergrumsanläggningen är försedd med branddetektorer och sprinklersystem. Varje skepp är en separat brandcell, därför skall dörrarna till skeppen hållas stängda. Huvudkorridoren är via automatiska dörrar indelad i sektioner.

Vid brand i något skepp utlöses brandlarm först via rökdetektorer.

Brandlarm indikeras med siren.

Normala ventilationen stängs av och de branddörrar som finns i huvudkorridoren stängs. Senare startar sprinklersystemet och rökgasventilationen i aktuellt skepp.

Brandförsvarets normala angreppsväg är via saneringsstation.

Det maximala antal personer som samtidigt får vistas i anläggningen är begränsat och får ej överskridas (finns beskrivet på skyltar i varje skepp)

Telefon finns på väggen i korridoren, vid skepp 5 och i skepp 7.

Åtgärd vid brandlarm (Utgå alltid ifrån att larmet är riktigt)

1. Ta med ficklampan och skyddsvästen. (Var detta finns är uppmärkt i varje skepp)
2. Utrym skeppen. Stäng dörrar efter er.
3. Gå till närmaste, rök och brandfria, utrymningsutgång.
Kursledare följer vid behov med gruppen.
4. Gå till uppsamlingsplatsen, som är utanför entrén till saneringsstationen.

Åtgärder för utbildningscenters kursansvariga

- ✓ Kontrollera om möjligt att anläggningen är folktom.
- ✓ Kontrollera om möjligt brandens omfattning och egen möjlighet att släcka.

2020-01-16


- ✓ Ring och bekräfta om brand upptäcks. Tel: 112
(Telefon finns på väggen i korridoren, vid skepp 5 och i skepp 7.)
- ✓ Möt om möjligt upp Brandförsvaret vid saneringsstationen och informera om vidtagna åtgärder.

Information till kursdeltagare (Kurser där du ej är närvarande hela tiden)

- ✓ Informera kursdeltagare om steg 1–4.
- ✓ Visa eller dela ut utrymningsplanen. (se bilaga 1)

UTRYMNINGSPLAN

Södersjukhuset Byggnad 20

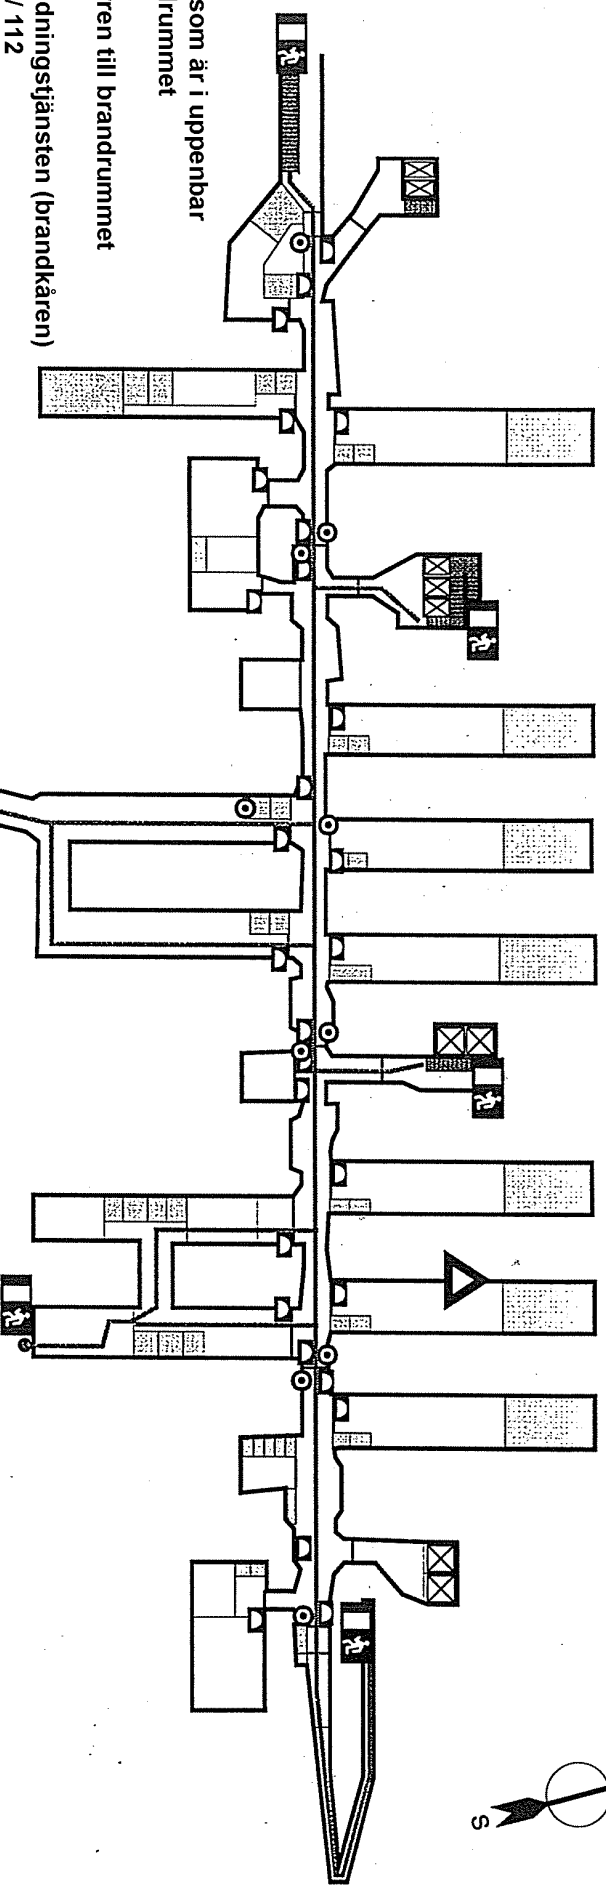

RÄDDA de som är i uppenbar fara i brandrummet

STÄNG dörren till brandrummet


LARMA räddningstjänsten (brandkåren)
larmknapp / 112

SLÄCK om möjligt

UTRYMNING sker i första hand till uppsamlingsplatsen

UPPSAMLINGSPLATS
Plattan utanför saneringsstation

Hissar får ej användas vid utrymning
Varna övriga som hotas



TECKENFÖRKLARING

-  - UTRYMNINGSVÄG
-  - BRANDDÖRR
-  - BRANDFREDSKAP
-  - LARMKNAPP
-  - NÖD/AVSTÄNGNING MEDICINSK GAS
-  - UTRYMNINGS-TRAPPA